

# NOTURĪBA AS SADALES TĪKLS

Zemkopības ministrijas un  
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības  
centra reģionālais forums

IGORS GOBALOVS, Lielo klientu attiecību vadītājs

2026. gada 25. septembris





**Krīze**



**Rīcība**



**Gatavība**

**Vai jūsu saimniecība ir gatava  
krīzes situācijai?**

## Krīzes situācijas



- Laikapstākļi

# Krīzes situācijas



► Laikapstākļi



► Tehnoloģiskie traucējumi

# Krīzes situācijas



► Laikapstākļi



► Tehnoloģiskie traucējumi



► Lokālrīze

# Krīzes situācijas



► Laikapstākļi



► Tehnoloģiskie traucējumi



► Lokālkrīze



► Militārs apdraudējums / sabotāža /  
dezinformācija



# Elektrotīkla bojājumi




- ▶ Klientu apziņošana (aktualizēt datus)
- ▶ Nakts apziņošana (23:00 – 7:00)
- ▶ Digitālās atslēgumu karte



- ▶ Īpašuma pieslēguma pārbaude
- ▶ Digitālās atslēgumu kartes pārbaude
- ▶ Bojājuma pieteikums



- ▶ Bojājumu novēršana notiek secīgi
- ▶ Vidējā sprieguma līnijas
- ▶ Zemsprieguma līnijas

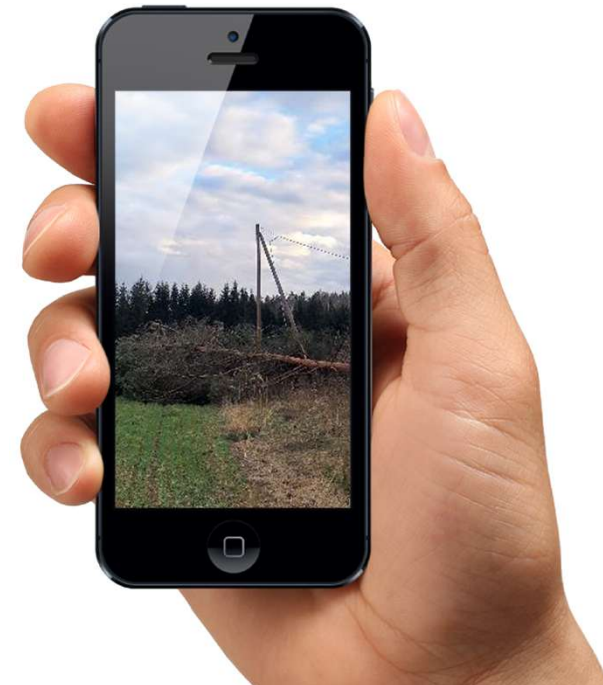

# Elektrotīkla bojājumi



- ▶ Elektrība līdz apkārtnēi var būt atjaunota, taču bojājums joprojām var būt zemsprieguma līnijā, kas elektrību nogādā tieši līdz jūsu mājoklim.
- ▶ Novēršot bojājumu un padodot spriegumu uz TP, klienti saņem paziņojumu.

*Informējam, ka elektroapgāde Jūsu īpašumā ir atjaunota. Ja elektrības īpašumam tomēr vēl nav, piesakiet bojājumu...*



# Kā sagatavoties krīzei?

## Rīcības plāns un alternatīva elektroapgāde



- ▶ Neignorējam laika prognozes
- ▶ Uztveram nopietni šūnapraidi
- ▶ Pieskatām «tuvākos»



- ▶ Personāla gatavība
- ▶ Aprīkojuma gatavība
- ▶ Sadarbība ar pašvaldību, zemniekiem, kaimiņiem



- ▶ Pārzināt savu elektropieslēgumu un kritiskās iekārtas
- ▶ Ģenerators pieslēguma vietas
- ▶ Ģenerators iegāde

# Pārzini savu elektropieslēgumu

Objekta tehniskie parametri un patēriņa dati ir pieejami [www.e-st.lv](http://www.e-st.lv)

The screenshot displays the E-ST web portal interface. On the left is a navigation menu with the following items: 'Autorizētiem lietotājiem', 'Klienta informācija', 'Objektu informācija' (highlighted with a red box), 'Skaitītāja rādījumi', 'Patēriņš', 'Rēķini', and 'Datu pakalpojumi'. The main content area is titled 'Elektroapgādes objekti'. It shows details for an object located at 'Dobeles nov., [redacted]' with the name 'FERMA' and the status 'Pieteikt pakalpojumu'. A section titled 'Tehniskā informācija' contains the following data: 'Tarifs: PAMATA-1 3F', 'Fāžu skaits: 3', 'Vienlaikus pieejamā jauda: 32.18 kW' (highlighted with a red box), 'Ievadaizsardzības aparāta strāvas lielums: 50 A' (highlighted with a red box), 'Spriegums: 0.4 kV', and 'Sprieguma pakāpe: 0.4 kV līnijas'.

**E ST**

Elektroapgādes objekti

Dobeles nov., [redacted]  
FERMA  
Pieteikt pakalpojumu

**Tehniskā informācija**

Tarifs: PAMATA-1 3F  
Fāžu skaits: 3  
Vienlaikus pieejamā jauda: 32.18 kW  
Ievadaizsardzības aparāta strāvas lielums: 50 A  
Spriegums: 0.4 kV  
Sprieguma pakāpe: 0.4 kV līnijas

# Pārzini savu elektropieslēgumu

Objekta tehniskie parametri un patēriņa dati ir pieejami [www.e-st.lv](http://www.e-st.lv)



**E ST**


Elektroapgādes objekti

Dobeles nov., [redacted]  
FERMA  
Pieteikt pakalpojumu

**Tehniskā informācija**

Tarifs: PAMATA-1 3F  
Fāžu skaits: 3  
**Vienlaikus pieejamā jauda: 32.18 kW**  
**Ievadaizsardzības aparāta strāvas lielums: 50 A**  
Spriegums: 0.4 kV  
Sprieguma pakāpe: 0.4 kV līnijas

Autorizētiem lietotājiem  
Klienta informācija  
**Objektu informācija**  
Skaitītāja rādījumi  
Patēriņš  
Rēķini  
Datu pakalpojumi

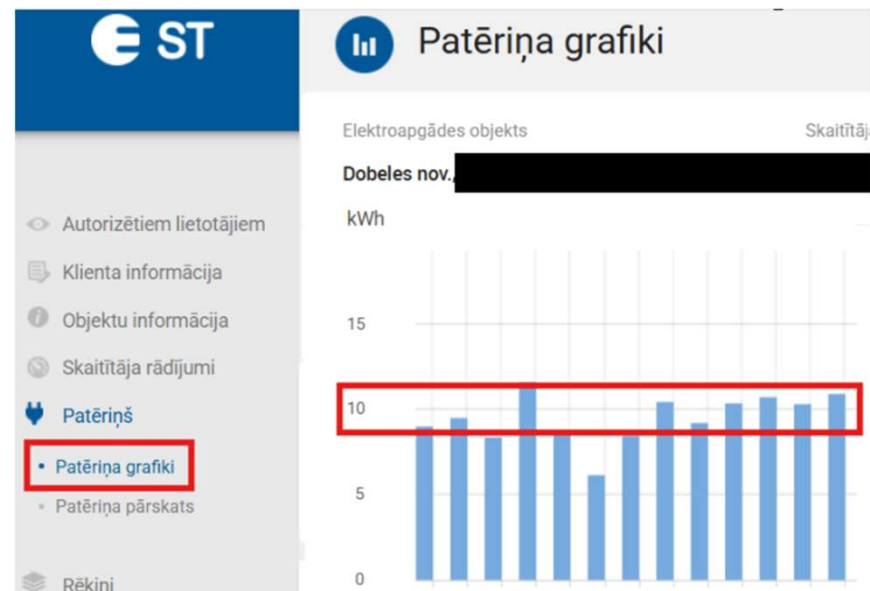

**E ST**

Patēriņa grafiki

Elektroapgādes objekts  
Dobeles nov., [redacted]  
Skaitītāj:

kWh

15  
10  
5  
0

Autorizētiem lietotājiem  
Klienta informācija  
Objektu informācija  
Skaitītāja rādījumi  
**Patēriņš**  
**Patēriņa grafiki**  
Patēriņa pārskats  
Rēķini

# Pārzini savu elektropieslēgumu

Objekta tehniskie parametri un patēriņa dati ir pieejami [www.e-st.lv](http://www.e-st.lv)


**E ST**

Elektroapgādes objekti

Dobeles nov., [redacted]  
FERMA  
Pieteikt pakalpojumu

**Tehniskā informācija**

Tarifs: PAMATA-1 3F  
Fāžu skaits: 3  
**Vienlaikus pieejamā jauda: 32.18 kW**  
**Ievadaizsardzības aparāta strāvas lielums: 50 A**  
Spriegums: 0.4 kV  
Sprieguma pakāpe: 0.4 kV līnijas

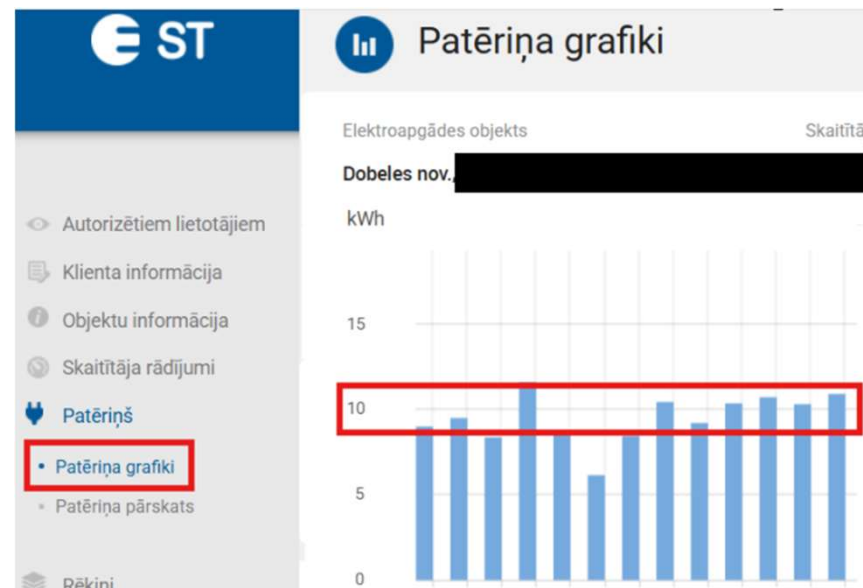

Praktiskais piemērs parāda:



- ▶ Objektā pieejamā pieslēguma jauda ir 50A (32kW)
- ▶ Patēriņa paradumi parāda, ka klients pieslēgumā slogo ~ 10 kW
- ▶ Kāda jauda ir nepieciešama kritiskajām iekārtām?

# Vai ST ir gatavs krīzēm?



► Hibrīddefektēšana



► Investīcijas elektrotīklā



► Ģenerācijas integrācija



► Regulāras profesionālās mācības



## Saziņai

---

- ▶ Informācija, padoms
- ▶ Dalība forumos
- ▶ Atbalsts sarunās ar investoriem



**IGORS GOBALOVS**  
Lielo klientu attiecību vadītājs